


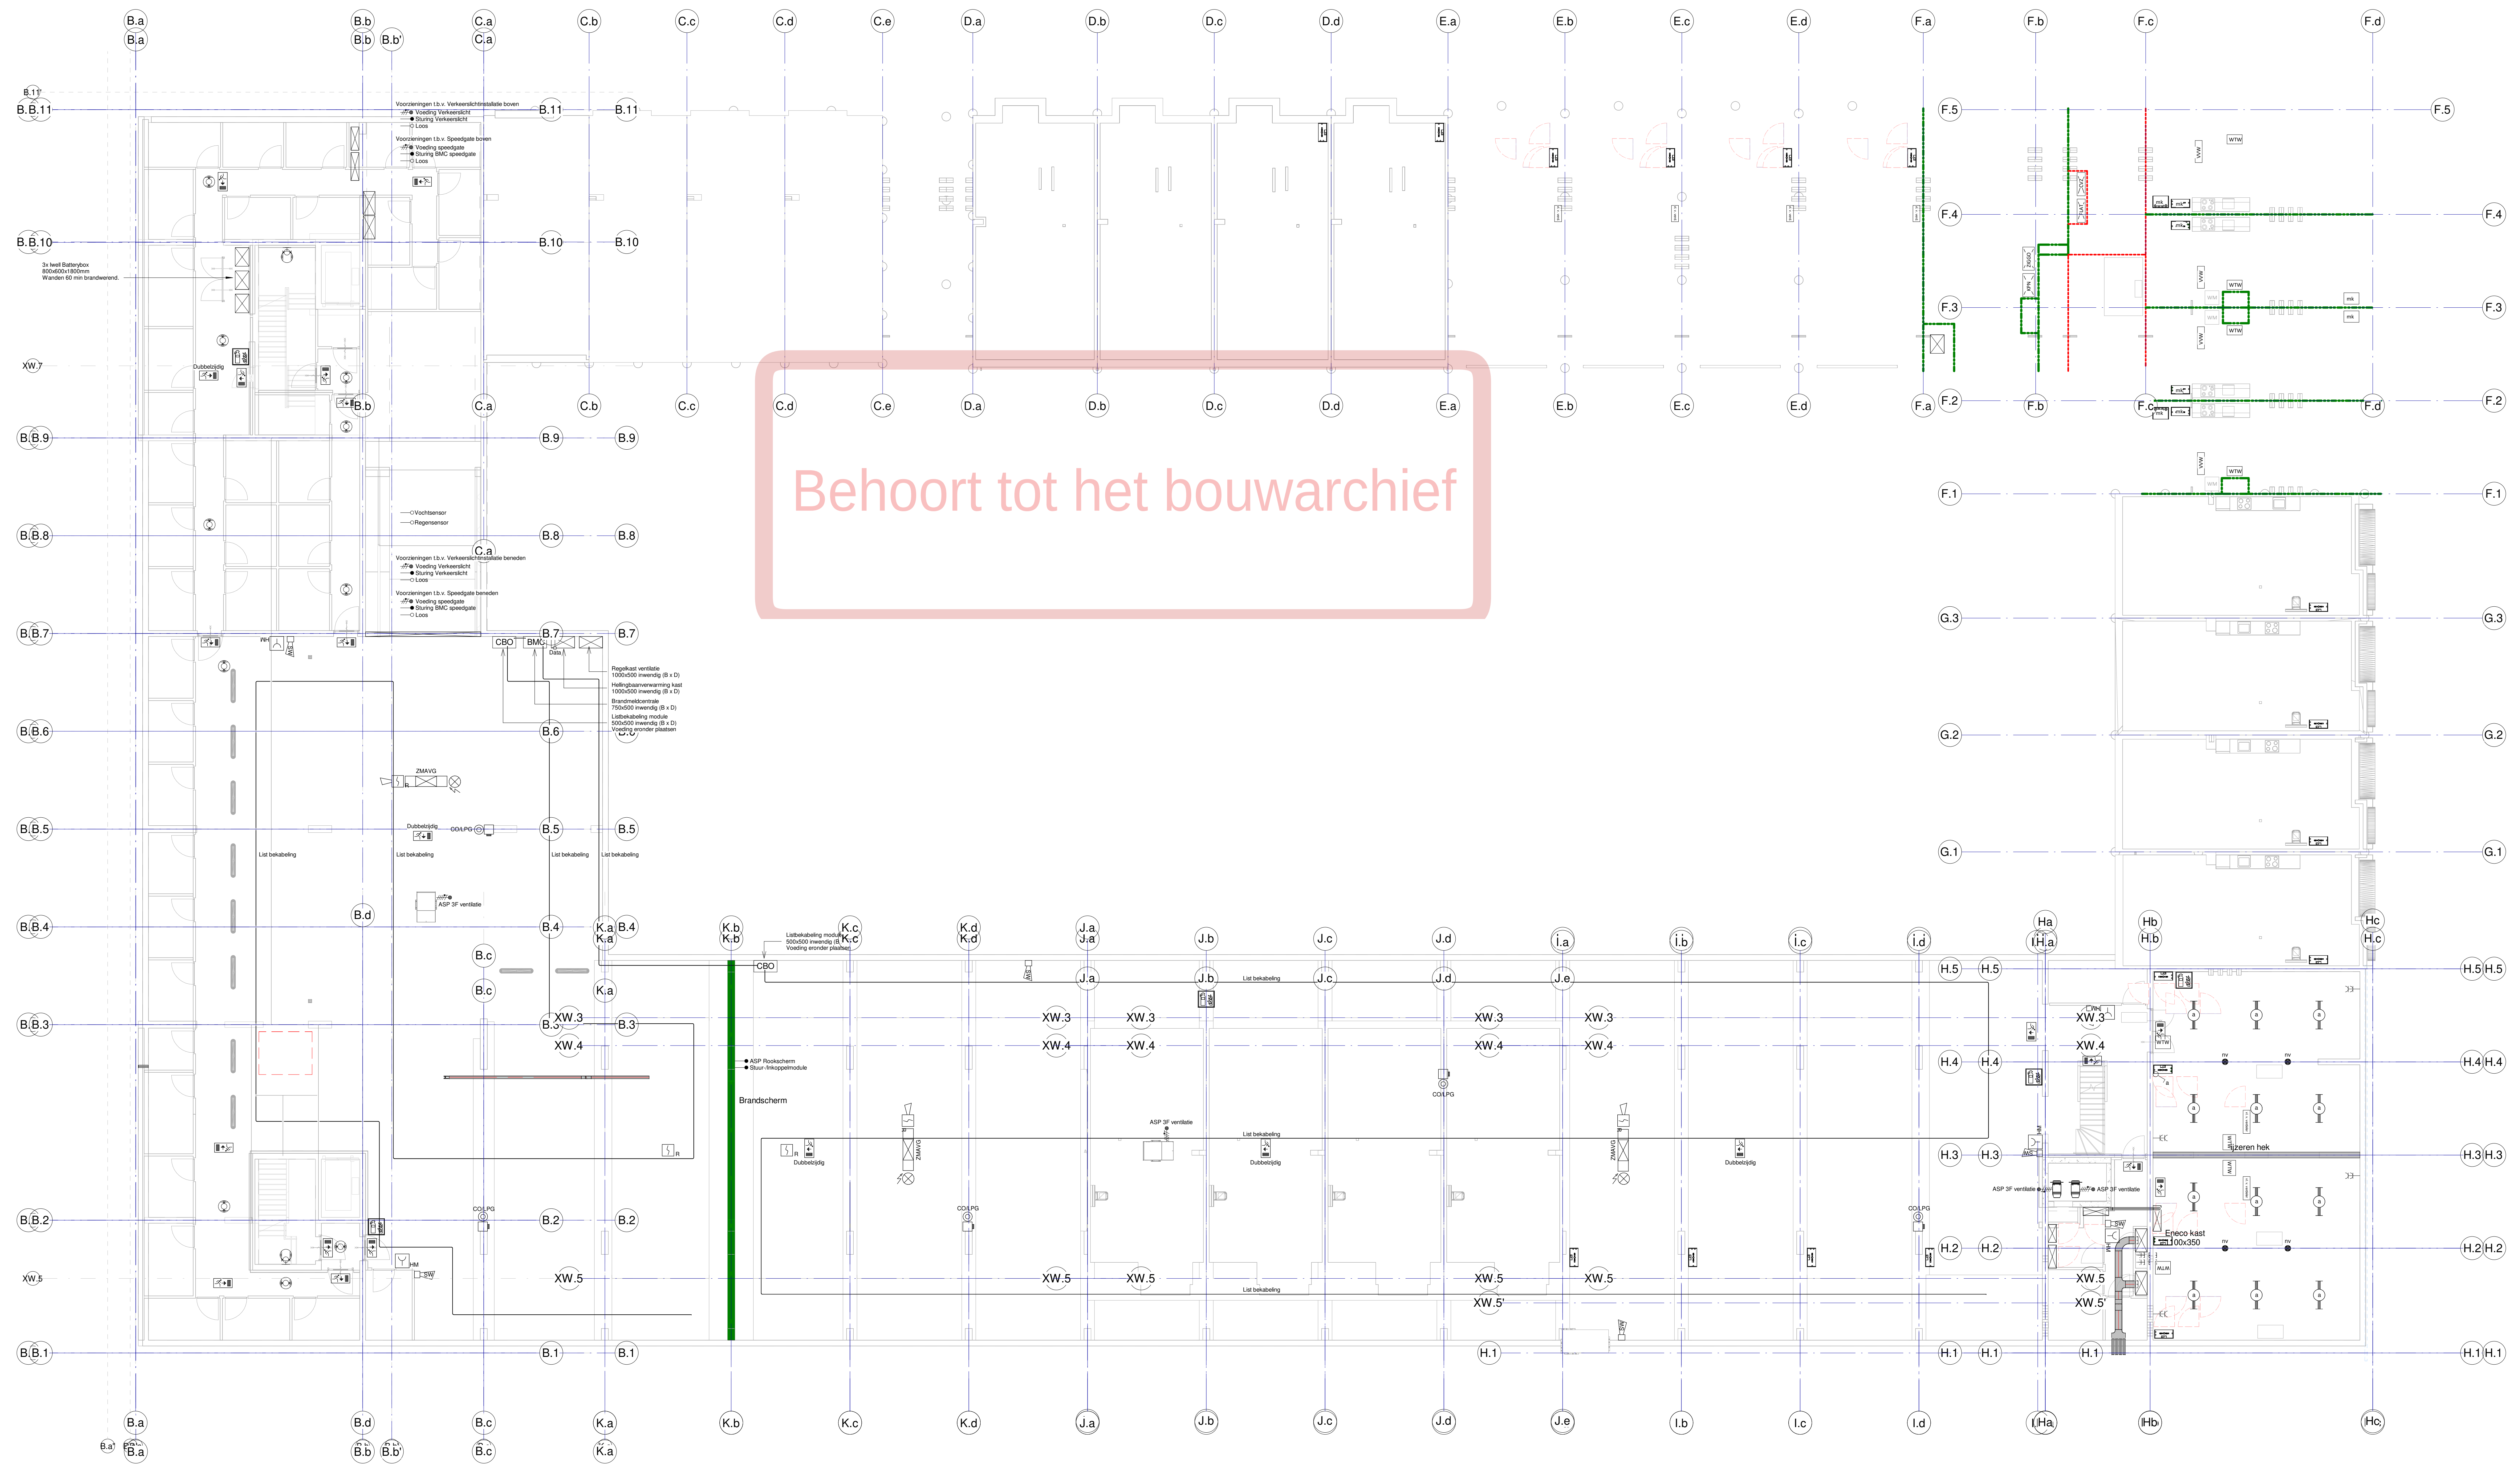

Behoort tot het bouwarchief

Remont Elektrotechnische Installaties	
Normen en voorkeuren	
60 Nuisonderbrengen	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 2760 Meetruimte en spoorwijdte	
• NEN 2760 Meetruimte en spoorwijdte	
• NEN 2760 Meetruimte en spoorwijdte	
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
62 Verlichting	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
63 Communicatie	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
64 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
65 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
66 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
67 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
68 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
69 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
70 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
71 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
72 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
73 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
74 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
75 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
76 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
77 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
78 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
79 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
80 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
81 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
82 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
83 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
84 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
85 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
86 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
87 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
88 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
89 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
90 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
91 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
92 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
93 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
94 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
95 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
96 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
97 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
98 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
99 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
100 Brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen:	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	
• NEN 1010 Veiligheidsvoorzieningen voor	

07-10-2021 1 DO DEFINITIEF

15-09-2021 2 i-Well-batterijen

11-02-2021 1 DO DEFINITIEF

datum: wijziging omschrijving:

opdrachtgever: Vorm Bouw

adres: Paul de Ruiter Architects

Postbus 16

3350 AA Papendrecht

T 010 642 13 00

F 010 615 47 34

E post@vorm.nl

ontwerper: Paul de Ruiter Architects

adres: Valscheermade 35D

1059 CD Amsterdam

T 020-626 32 44

F 020-626 32 44

E info@paulderuiter.nl

constructeur: Pieters Bouwtechniek

adres: Ploertweg 48

2612 PA Delft

T 015-219 03 00

F 015-219 03 00

E info.delt@pieters.net

project: Carré Leidsche Rijn

projectnummer: 2020-157

soort: Parkeerplaats

installatie: Elektrotechnische Installatie

onderdeel: Parkeerplaats P1 Wilg

geplaatst: As indicated

schaal: A0

formaat:

loc: DO

status: DEFINITIEF

datum: 23-12-2021

07-10-2022

tekeningnummer: DO CEI P1-1

gecontroleerd door: pma

viac ADVISEURS

Postbus 128

3980 DC HOUTEN

T 015 88 040020

E mail: info@viac.nl

website: www.viac.nl

