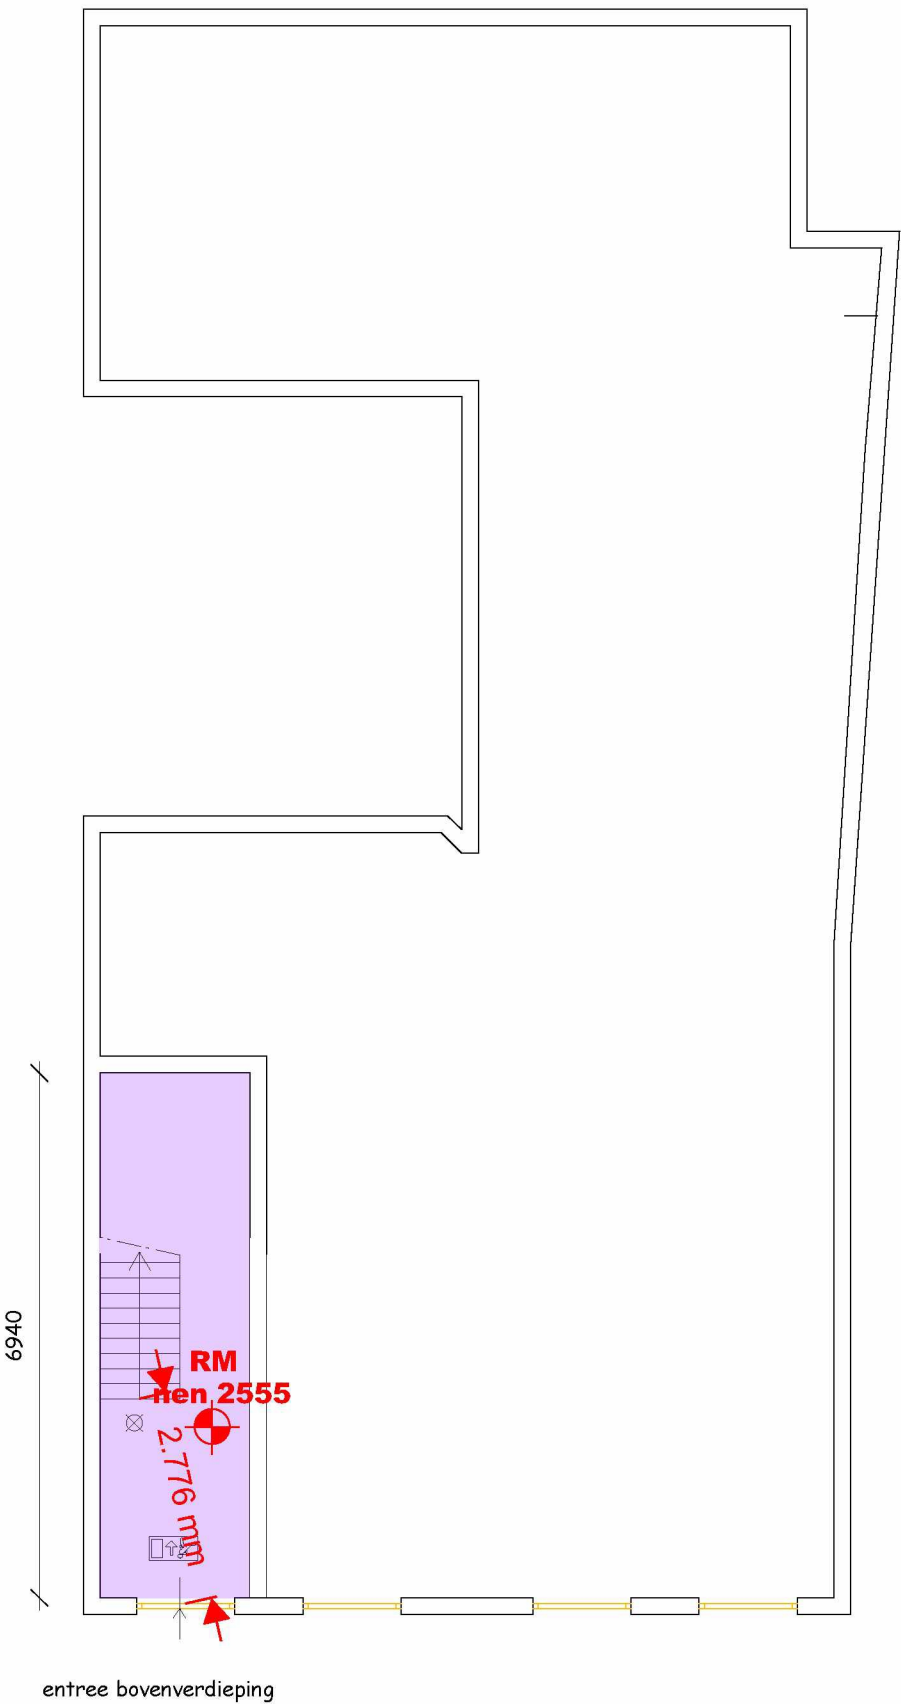


Renvooi



- \$ Deuren zonder sleutel te openen
- ⊗ Algemene Noodverlichting 1 lux op vloer, 5 lux bij brandslanghaspels, trappenhuizen 10 lux
- Brandslanghaspel 15 m1
- P6 = poederblusser 6 Kg
- Bordjes Noodverlichting
- Deur aan 3 scharnieren met sponningen van 25 mm
- Deur aan 3 scharnieren met sponningen van 25 mm, deur is 30 minuten brandwerend
- Deur aan 3 scharnieren met sponningen van 25 mm, deur is 60 minuten brandwerend en zelfsluitend

Voorstraat 85 Bis UTRECHT

Opdrachtgever: Planners Properties Investments


Beg Grond NIEUW

Bouwkundig Adviesburo Buis

Bas Buis


Schaal 1:100
Get d.d.: 12-09-05


Tekeningnummer 050301-20
Maten in het werk controleren
Formaat A-3





Looijdijk 80
3732 VG De Bilt
(t) 5.1.2.e
(f) 5.1.2.e
(m) 5.1.2.e
(e) 5.1.2.e @wxs.nl


Renvooi


- 


Deuren zonder sleutel te openen
- 


Algemene Noodverlichting 1 lux op vloer, 5 lux bij brandslanghaspels, trappenhuizen 10 lux
- 

Brandslanghaspel 15 m1
- 

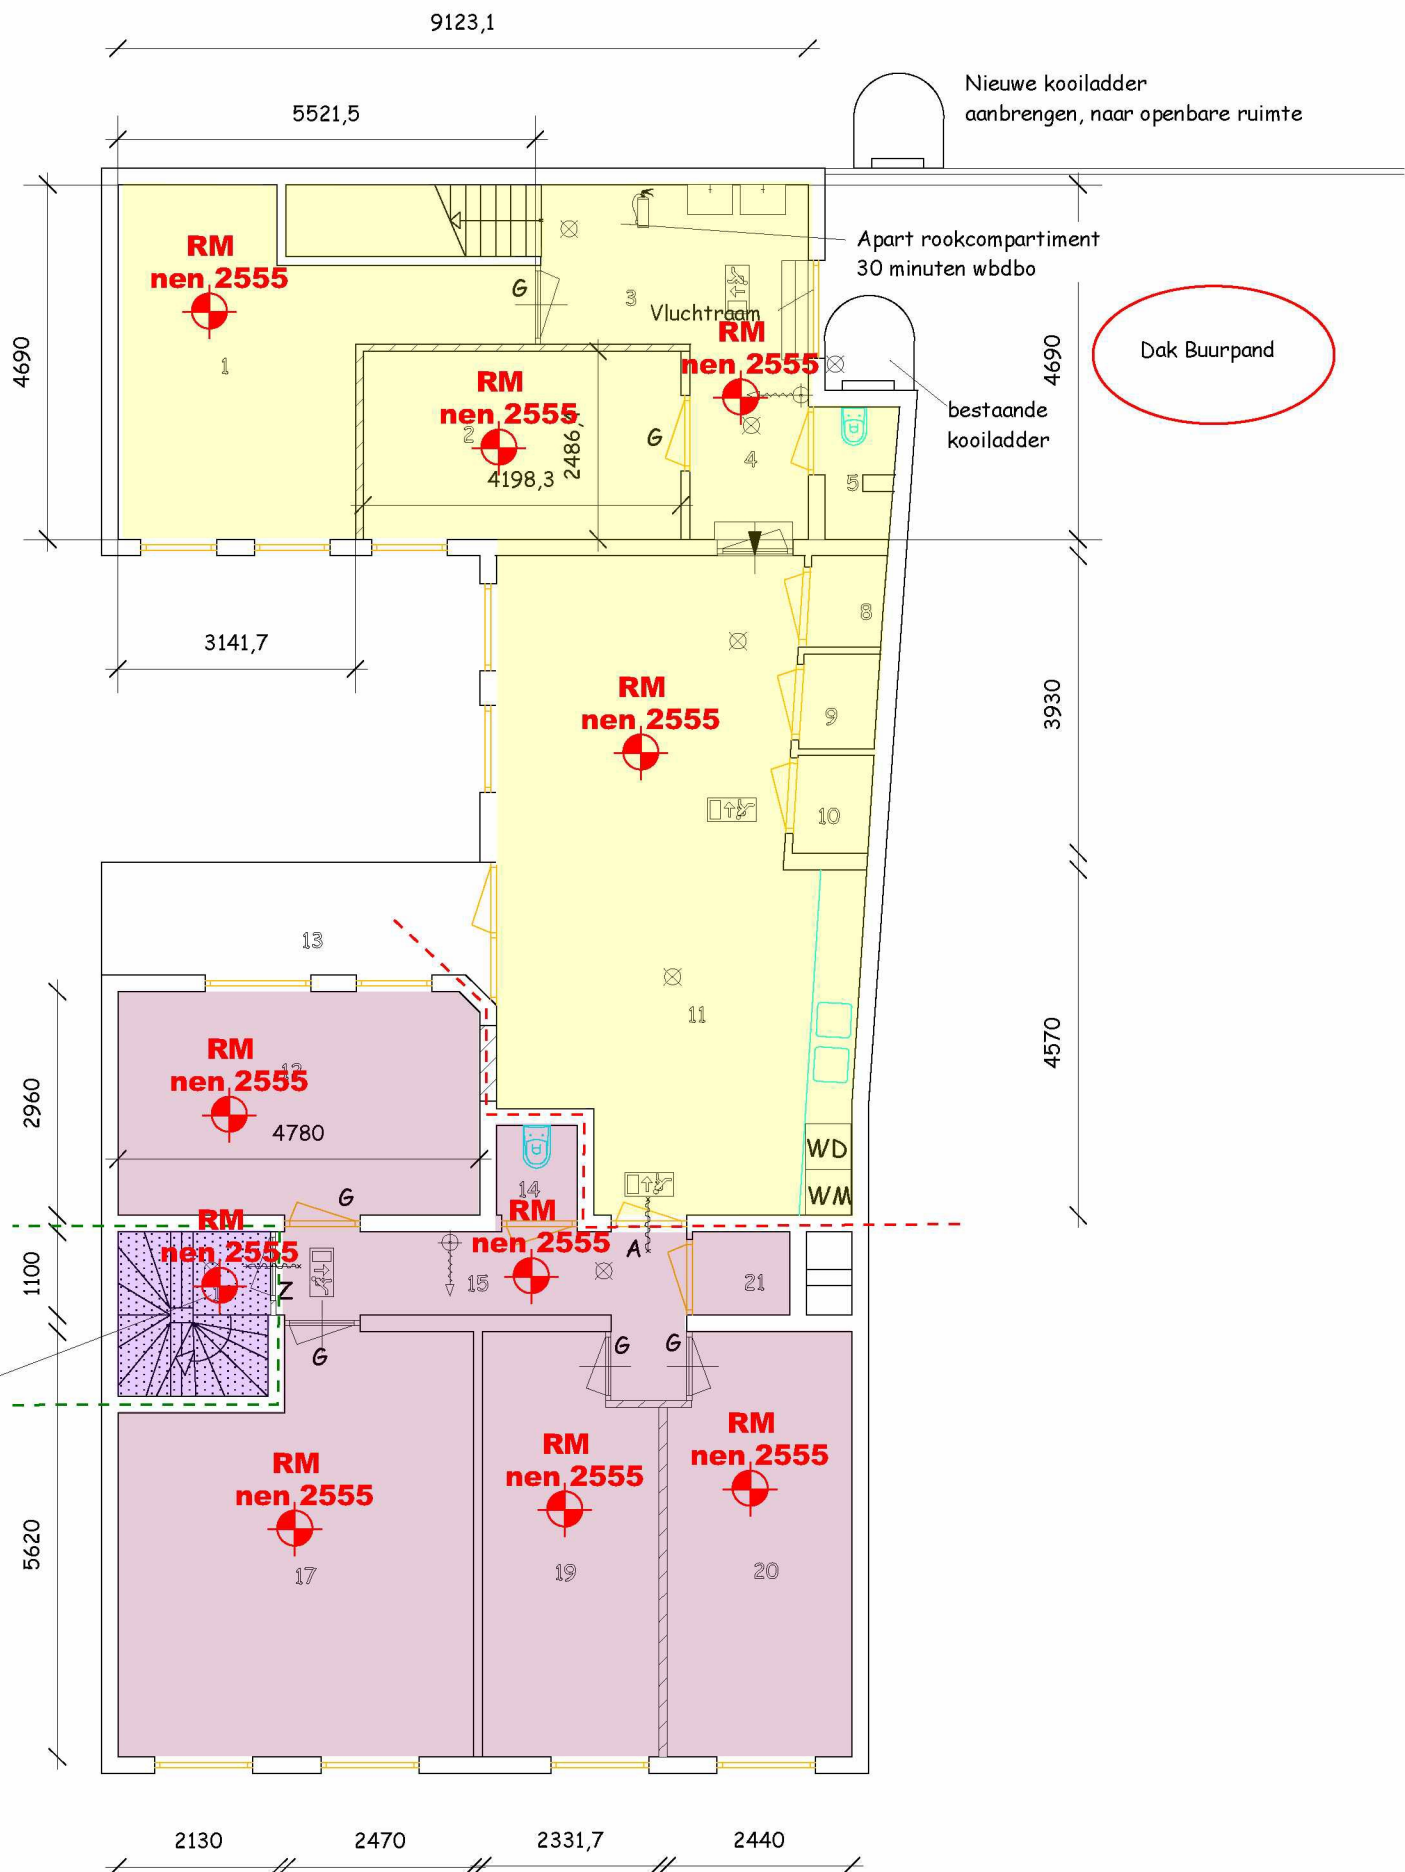
P6 = poederblusser 6 Kg
- 

Bordjes Noodverlichting
- 

Deur aan 3 scharnieren met sponningen van 25 mm
- 

Deur aan 3 scharnieren met sponningen van 25 mm, deur is 30 minuten brandwerend
- 

Deur aan 3 scharnieren met sponningen van 25 mm, deur is 60 minuten brandwerend en zelfsluitend



Voorstraat 85 Bis UTRECHT

Opdrachtgever: Planners Properties Investments

1e Verdieping NIEUW

Bouwkundig Adviesburo Buis

Bas Buis


Schaal 1:100

Get d.d.: 19/05/05. gew 12-10-2010

Tekeningnummer 050301-21

Maten in het werk controleren

Formaat A-3



Looijdijk 80

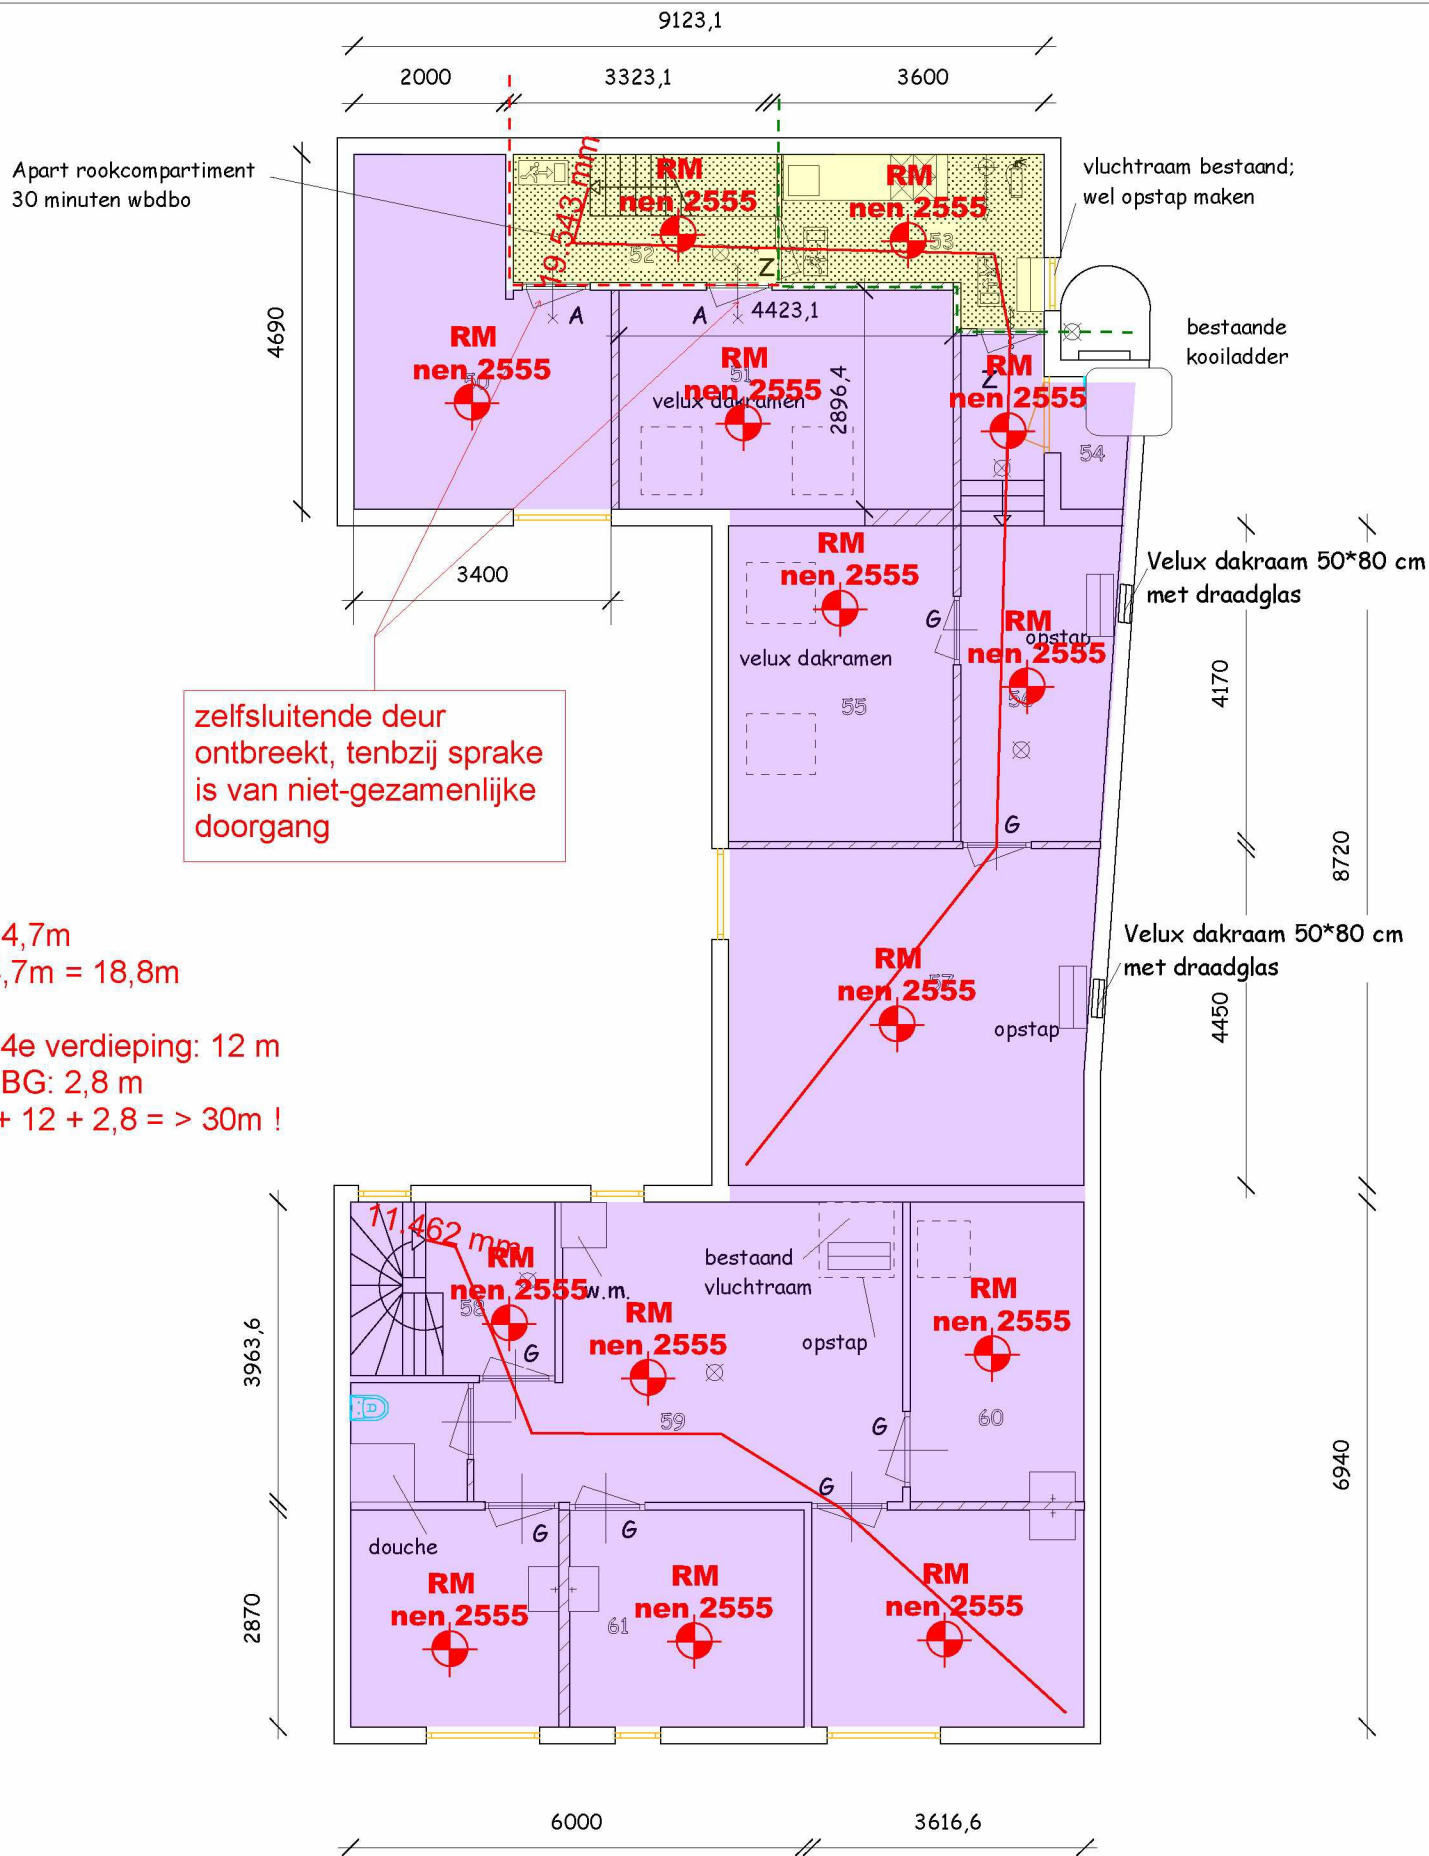
3732 VG De Bilt

(t) 5.1.2.e

(f) 5.1.2.e

(m) 5.1.2.e

(e) 5.1.2.e @wxs.nl










BESCHERMDE ROUTE
Een vluchtroute is vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint een beschermde route, tenzij die uitgang direct grenst aan het aansluitende terrein.

ROOKMELDERS
1. Bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur heeft een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie een of meer rookmelders die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555. Dit geldt niet voor een woonfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20.

2. Een verblijfsruimte heeft een of meer rookmelders die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555. Dit geldt niet voor een verblijfsruimte in een wooneenheid indien elke wooneenheid in de woonfunctie in een afzonderlijk beschermd subbrandcompartiment ligt met een volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag vanuit dat beschermd subbrandcompartiment naar een andere ruimte in het brandcompartiment van ten minste 30 minuten.

Renvooi

-  Algemene Noodverlichting 1 lux op vloer, 5 lux bij brandslanghaspels, trappenhuizen 10 lux
-  Brandslanghaspel 15 m1
-  P6 = poederblusser 6 Kg
-  Bordjes Noodverlichting
-  Deur aan 3 scharnieren met sponningen van 25 mm
-  Deur aan 3 scharnieren met sponningen van 25 mm, deur is 30 minuten brandwerend
-  Deur aan 3 scharnieren met sponningen van 25 mm, deur is 60 minuten brandwerend en zelfsluitend

Voorstraat 85 Bis UTRECHT

Opdrachtgever: Planners Properties Investments

3e Verdieping NIEUW

Bouwkundig Adviesburo Buis

Bas Buis


Schaal 1:100

Get d.d.: 19/05/05, gew 12-09-05

Tekeningnummer 050301-23

Maten in het werk controleren

Formaat A-3



Looijdijk 80

3732 VG De Bilt

(t) 5.1.2.e

(f) 5.1.2.e

(m) 5.1.2.e

(e) 5.1.2.e @wxs.nl